


# POGON POŽARNIH LOPUT

Lk1 230VAC

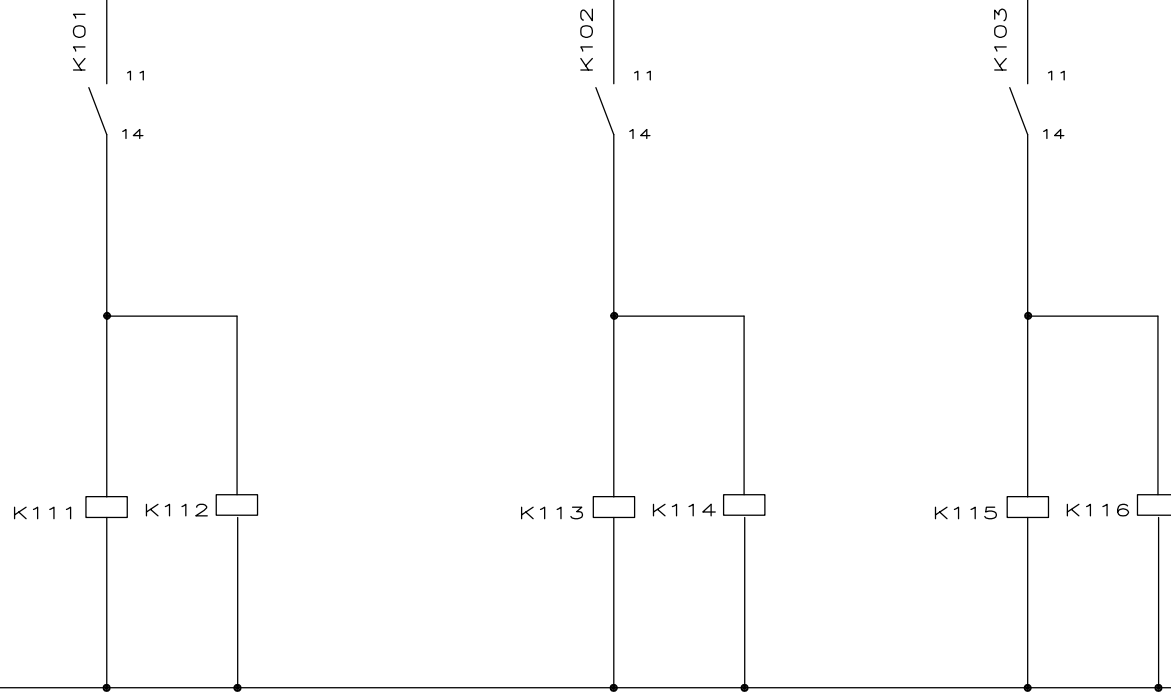

kabel do naprave : NHXH, 2x1.5mm2

izdelal	C. Peterlin IZS E-9024	vrsta proj.dok.	Investitor / Objekt	 <b>ELDATA</b> inženiring d.o.o. Ob žici 3, LJUBLJANA	Vsebina risbe	risba
odg. projekt.	mag. B. Glavnik u.d.i.e., E-0002	PZI	MOL, Mestni trg 1, Ljubljana Ljubljanski grad, vinoteka		ELEKTRO OMARA E-7	1.0
št. načrta	ELD-18-001-50					
datum	februar 2018					

list 15/